


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLASTOVÉHO
KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

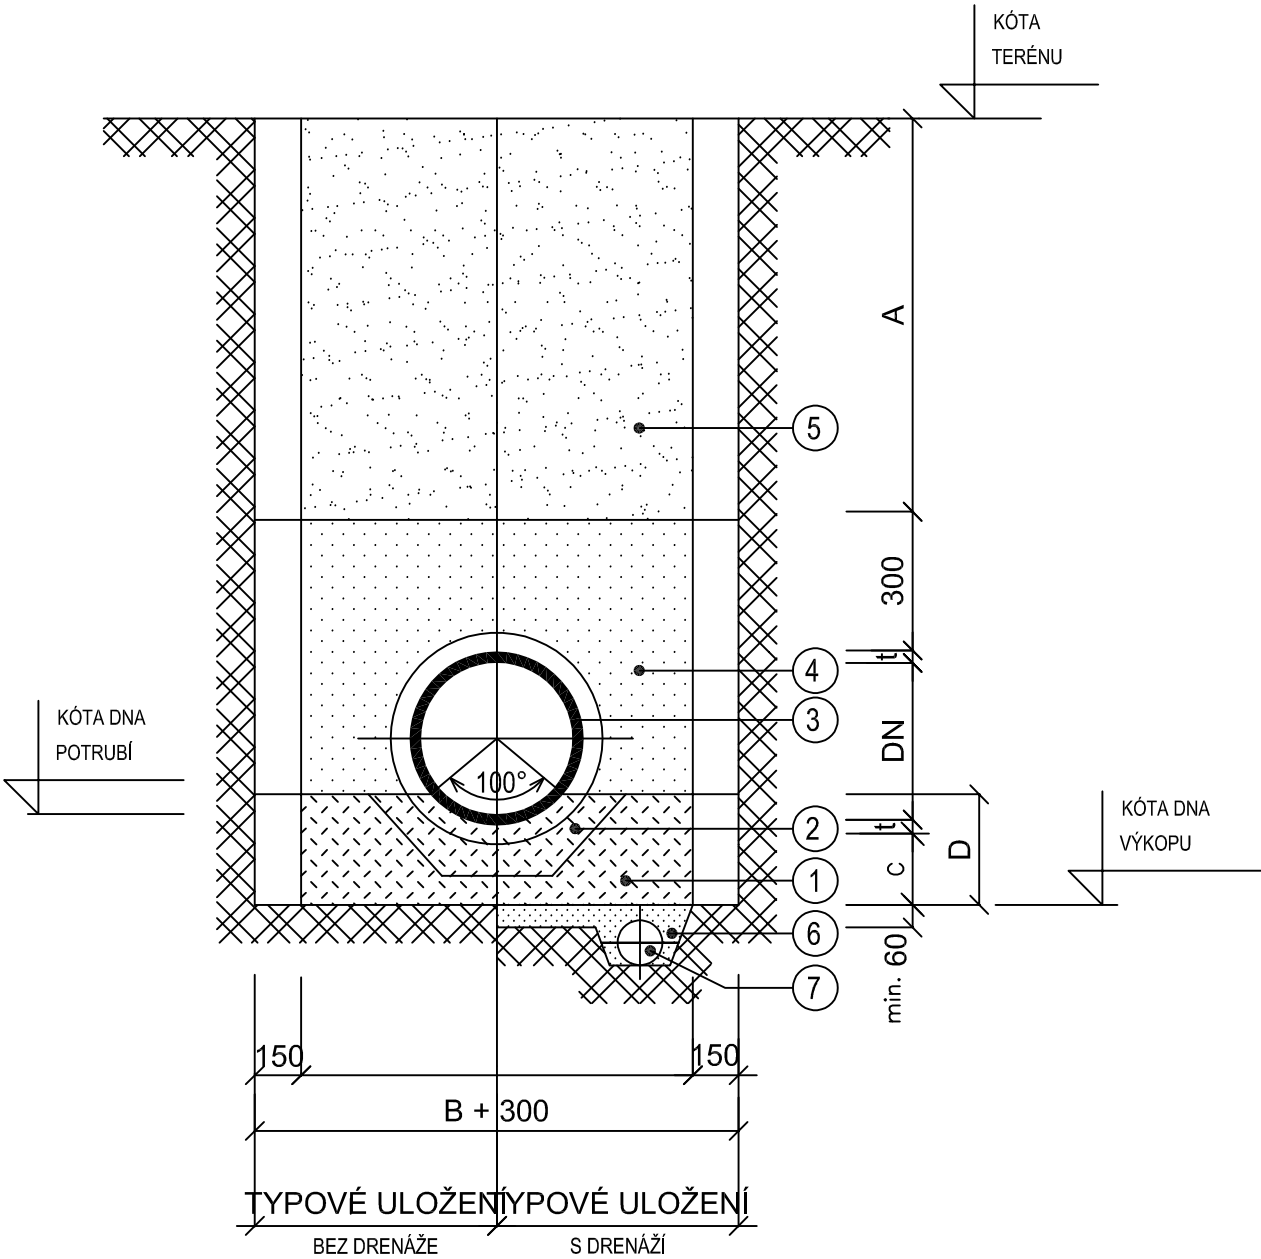

LEGENDA:

1	LOŽE-ZHUTNĚNÝ PÍSEK F 0-4
2	MONTÁŽNÍ JAMKA U HRDLA
3	PVC/PP POTRUBÍ
4	OBSYP POTRUBÍ-ŠTĚRKOPÍSEK F 0-8
5	ZÁSYP RÝHY
6	ŠTĚRK
7	DRENÁŽNÍ TRUBKY

POZNÁMKA:


V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY VE VÝKOPU
JE POTŘEBA PROVÉST KANALIZACI DOKONALE TĚSNOU A
PŘI POKLÁDCE ODČERPÁVAT VODU, ABY NEDOŠLO K ODPLAVENÍ
TRUBNÍHO LOŽE.
V SOUBĚHU S KANALIZACÍ JE TŘEBA POLOŽIT DRENÁŽNÍ POTRUBÍ.

TABULKA ROZMĚRŮ

DN (mm)	t (mm)	min A (m)	max A (m)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
150	3,6	0,7	3,2	1000	80	115
200	4,5	0,7	3,2	1000	85	120
250	6,1	0,7	3,2	1000	90	125
300	7,7	0,7	3,2	1000	95	130
400	9,8	0,7	3,2	1000	100	135

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

GEN. PROJEKTANT	Atelier TESTUDO a.s., Polnička 151, 591 02 Polnička, email: info@ateliertestudo.cz				
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz	
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Píbil	<i>Pibil</i>	tel.: 601 690 731	e-mail: pibil@ateliertestudo.cz	
KONTRLOVAL	Ing. arch. Martin Zezula	<i>Zezula</i>	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliertestudo.cz	

INVESTOR	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav			
ZASTOUPENÝ	Martin Kamarád, starosta města			
KONTAKTNÍ OSOBA				

KRAJ	Vysočina	OBEČ	Přibyslav
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Havlíčkův Brod

NÁZEV STAVBY		
OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA I/19, PŘIBYSLAV - DOPLNĚNÍ CHODNÍKU		
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY	
ČÁST	301.1 ODVÁDĚNÍ DV NEZNEČIŠTĚNÝCH	

NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	STUPEŇ PD
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PLAST			---	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM VYDÁNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
2023/00	D.1 STAVEBNÍ ČÁST	10/2024	VK05	