


0,000 = stávající čistá podlaha 1.NP budovy A

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod		PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Aleš Baumgartner Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o. tel: + 420 724 952 630 email: baumgartner@stavitelstviadamec.cz	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Aleš Baumgärtner	paré	razítko		
VYPRACOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner				
KONTROLOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner				
STAVEBNÍ ÚŘAD	Přibyslav				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Přibyslav, parc.č. 37/2				
INVESTOR	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav				
AKCE			Formát		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI			Datum	2/2025	
			Stupeň dok.	DPS	
			Kótováno	mm	
VÝKRES ZTI, VYTÁPĚNÍ, VZT - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ V BUDOVĚ E VÝKRESOVÁ ČÁST			Č. VÝKRESU D 1.2.3.2	MĚŘÍTKO 1:75	

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	umyvadlo keramické, závěsné, obdélníkové, rozměr 600/450/170 (d/š/v), umyvadlový sifon pohledový (nerez, mosaz, chrom)	2KS
V	výlevka, keramická, stojící, s roštem	1KS
WC	klozet závěsný, keramický, rimless, vč. podomítkového modulu pro zazdění ref. geberit kombifix s nádržkou SIGMA 12, v.108 cm + ovládací tlačítko plastové	3KS
P	urinál závěsný, keramický, rimless, instalační sada, infračervený senzor 9V, sifon pro urinál	2KS
VP	podlahová vpust' - rozměry 105/105/50 mm, nerezová mřížka, DN 50, podlaha bez vyspádování	1KS

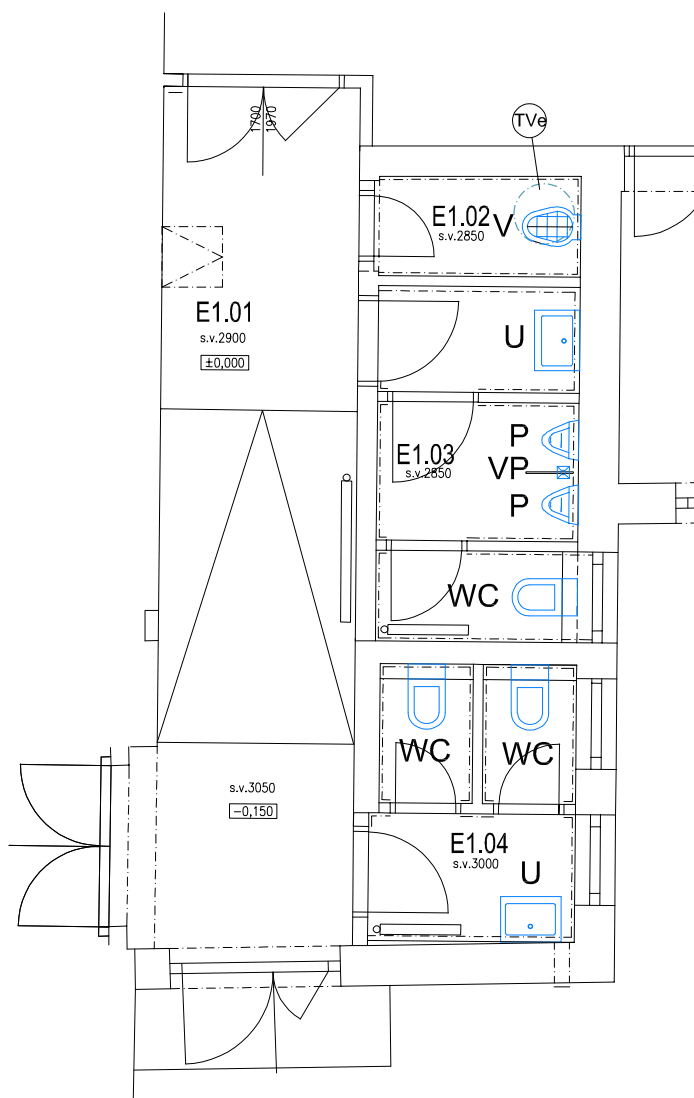

POZNÁMKA:

- JE UVAŽOVÁNO S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY DOMOVNÍ KANALIZACE, NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NAVRŽENY V POZICI PŮVODNÍCH
- POČÍTAT S DROBNOU ÚPRAVOU/DOPOJENÍM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

LEGENDA PRVKŮ

 Stávající elektrický zásobník TUV




U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI

**01) ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO
ZÁZEMÍ V BUDOVĚ E
KANALIZACE
1:75**

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	umyvadlo keramické, závěsné, obdélníkové, rozměr 600/450/170 (d/š/v), 2" rohový ventil 1/2 x 3/8 + páková směšovací stojánková baterie pro umyvadlo	2KS
V	výlevka, keramická, stojící, s roštem, páková nástěnná směšovací baterie pro výlevku	1KS
WC	klozet závěsný, keramický, rimless, vč. podomítkového modulu pro zazdění ref. geberit kombifix s nádržkou SIGMA 12, v.108 cm + ovládací tlačítko plastové, univerzální připojení 1/2 s integr. rohovým ventilem, přívod vody zezadu, shora uprostřed	3KS
P	urinál závěsný, keramický, rimless, instalační sada, infračervený senzor 9V, rohový připojovací ventil se sítkem	2KS

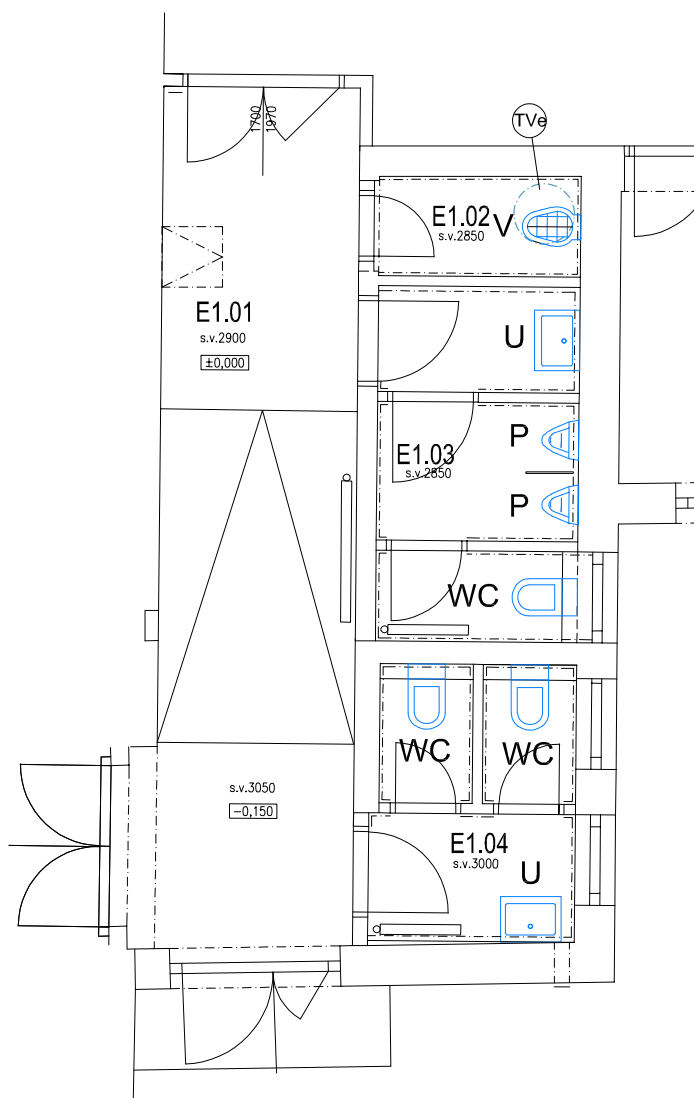

POZNÁMKA:

- JE UVAŽOVÁNO S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY DOMOVNÍHO VODOVODU, NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY NAVRŽENY V POZICI PŮVODNÍCH
- POČÍTAT S DROBNOU ÚPRAVOU/DOPOJENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ

LEGENDA PRVKŮ

 Stávající elektrický zásobník TUV



U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

**STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI**

**02) ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO
ZÁZEMÍ V BUDOVĚ E
VODOVOD
1:75**

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

**NOVÉ DESKOVÉ, OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO,
SPODNÍ PŘIPOJENÍ**

- ① NOVÉ DESKOVÉ, OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO -
SPODNÍ PŘIPOJENÍ, ROZMĚR 1000/600/100 mm (D/V/Š)
- REF. KORADO RADIK VKU TYP 22 - 1769W (18°C)
(KÓD 22060100-6U-0010)
- ② NOVÉ DESKOVÉ, OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO -
SPODNÍ PŘIPOJENÍ, ROZMĚR 1400/600/100 mm (D/V/Š)
- REF. KORADO RADIK KLASIK TYP 22 - 2477W (18°C)
(KÓD 22060140-6U-0010)

POZNÁMKA:

Teplotní spád uvažován 75/65°C

LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NÁBĚHOVÉ A ZPĚTNÉ
TOPNÉ VODY - CU, DEMONTOVAT + ZPĚTNĚ
OSADIT DO OBDOBŇNÝCH POZIC DO DRÁŽEK
VE ZDIVU
- PŮVODNÍ CU POTRUBÍ ULOŽENÉ DO DRÁŽEK
VE ZDIVU. TRASA KOPIRUJE PŮVODNÍ

LEGENDA PRVKŮ


Tve Stávající elektrický zásobník TUV



U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI

03) ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ E VYTÁPĚNÍ 1:75

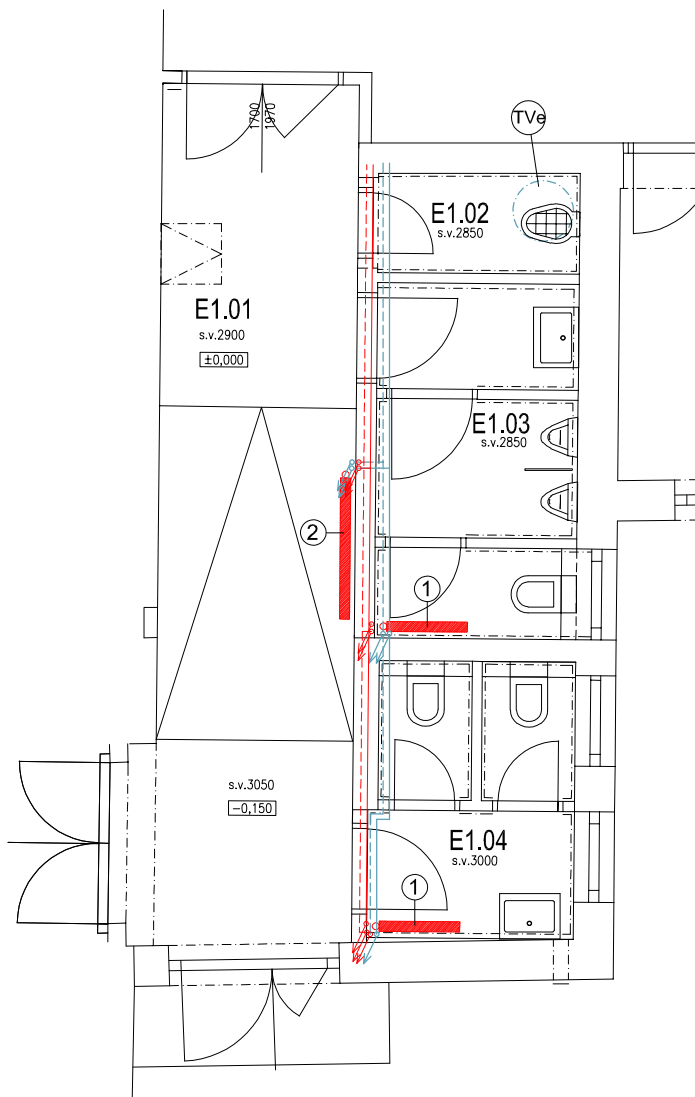


LEGENDA

-  POTRUBÍ PRO ODPADNÍ VZDUCH SONO (FLEXIBILNÍ, IZOLOVANÉ)
-  POTRUBÍ PRO ODPADNÍ VZDUCH SPIRO (POZINKOVANÝ PLECH)

- ① RADIÁLNÍ VENTILÁTOR MIN. 50 m³/hod
OSAZEN DO PODHLEDU
- ② RADIÁLNÍ VENTILÁTOR MIN. 30 m³/hod
OSAZEN DO PODHLEDU

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU MONTOVÁNY DLE POKYNŮ VÝROBCE.
- VŠECHNY ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU OPATŘENY NÁBĚHOVÝMI PLECHY NEBO JINÝM SYSTÉMEM ZAREGULOVÁNÍ. VŠECHNY DOMĚRY VZT POTRUBÍ, ODSKOKŮ A ETÁŽÍ BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ SITUACE. OTVORY PRO VYÚSTKY BUDOU VYSTŘIŽENY DO VZT POTRUBÍ DLE SITUACE NA STAVBĚ.
- PŘI KŘÍŽENÍ VZDUCHOVODŮ JE HORNÍ HRANA SPODNÍHO VZDUCHOVODU MIN. 50mm OD SPODNÍ HRANY HORNÍHO VZDUCHOVODU.
- VEŠKERÉ VODIVÉ ČÁSTI BUDOU VODIVĚ POSPOJENY V RÁMCI MONTÁŽE VZT A SPOJENY S VNITŘNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU DLE PLATNÝCH NOREM.
- POPIS DIMENZE POTRUBÍ JE UDÁVÁN VE VŠECH PŘÍPADECH VNITŘNÍMI ROZMĚRY. PŘÍPADNÉ VNĚJŠÍ ROZMĚRY POTRUBÍ VČ. IZOLACE JSOU UDÁVÁNY V ZÁVORCE!

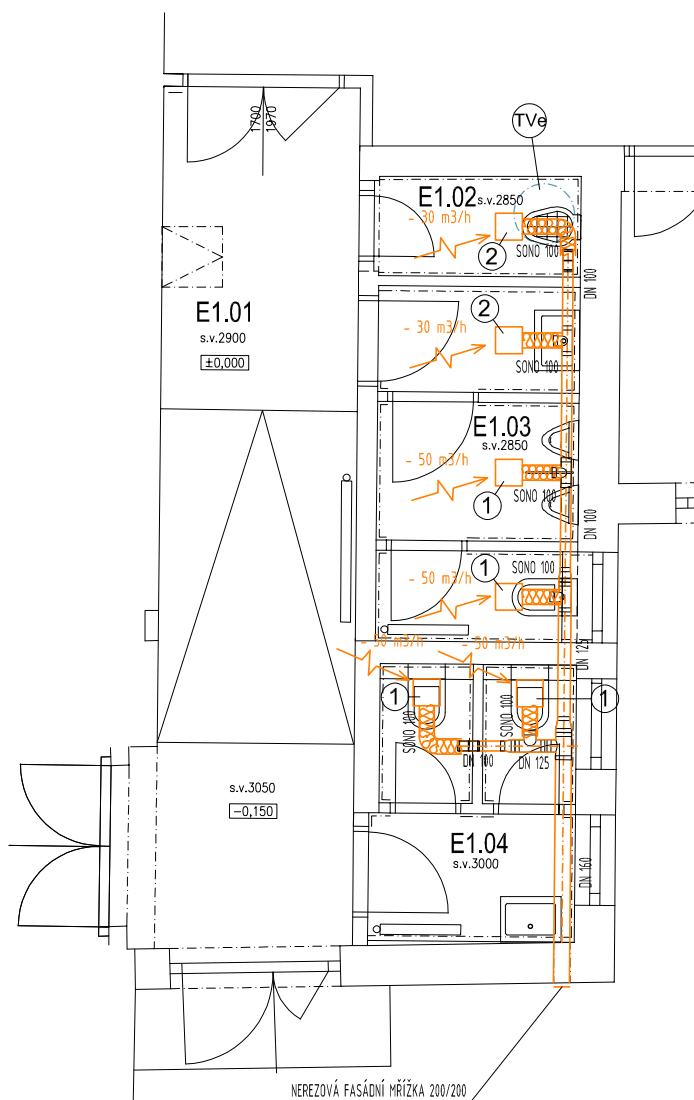

LEGENDA PRVKŮ

-  Stávající elektrický zásobník TUV



U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI

**04) ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO
ZÁZEMÍ V BUDOVĚ E
VZT
1:75**